


				Datum	18.06.04	3E-GmbH Bad Berka Kellnersbergstr. 4 99438 Bad Berka Tel. : (036458) 348-0 Fax : (036458) 348-5		BT5 01		=	
				Bearb.	Stotz					+	
				Gepr.							
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers. f.	Ers. d.		BT5 mit TAR 1380	Blatt 1 von 2Bl.

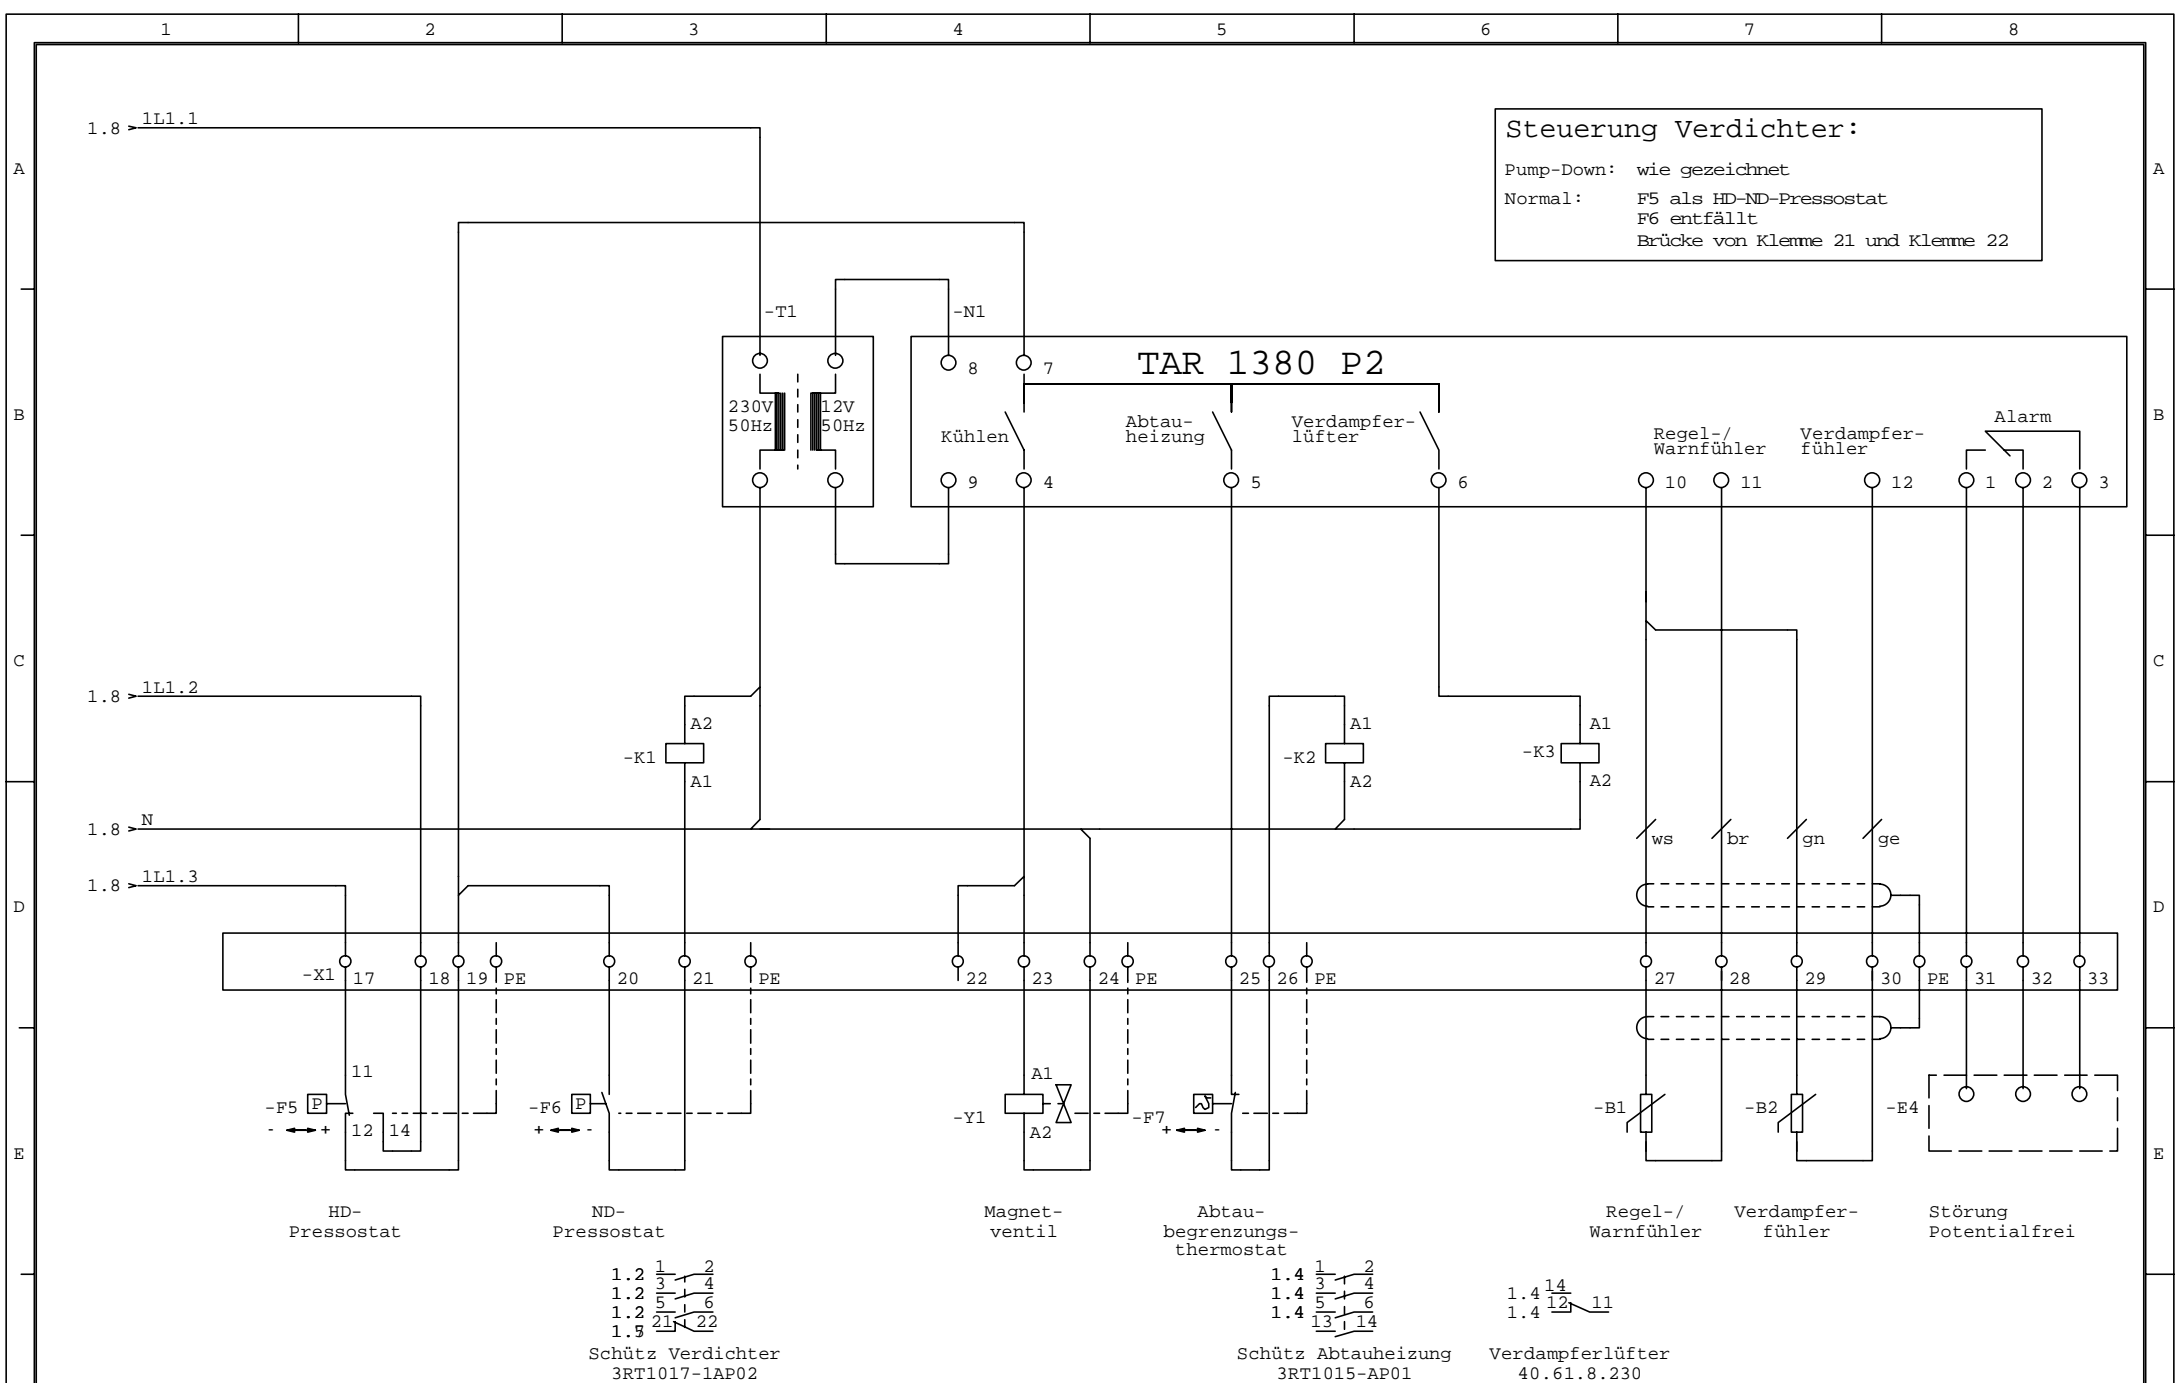

**Steuerung Verdichter:**

Pump-Down: wie gezeichnet

Normal: F5 als HD-ND-Pressostat  
F6 entfällt  
Brücke von Klemme 21 und Klemme 22

HD-Pressostat

ND-Pressostat


Magnetventil

Abtau-  
begrenzungs-  
thermostat


Regel-/  
Warnfühler

Verdampfer-  
fühler


Störung  
Potentialfrei



Schütz Verdichter  
3RT1017-1AP02



Schütz Abtauheizung  
3RT1015-AP01



Verdampferlüfter  
40.61.8.230

				Datum	18.06.04	3E-GmbH Bad Berka Kellnersbergstr. 4 99438 Bad Berka Tel. : (036458) 348-0 Fax : (036458) 348-5		BT5 01		=
				Bearb.	Stotz					+
				Gepr.						
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.	BT5 mit TAR 1380		Blatt 2
										von 2Bl.