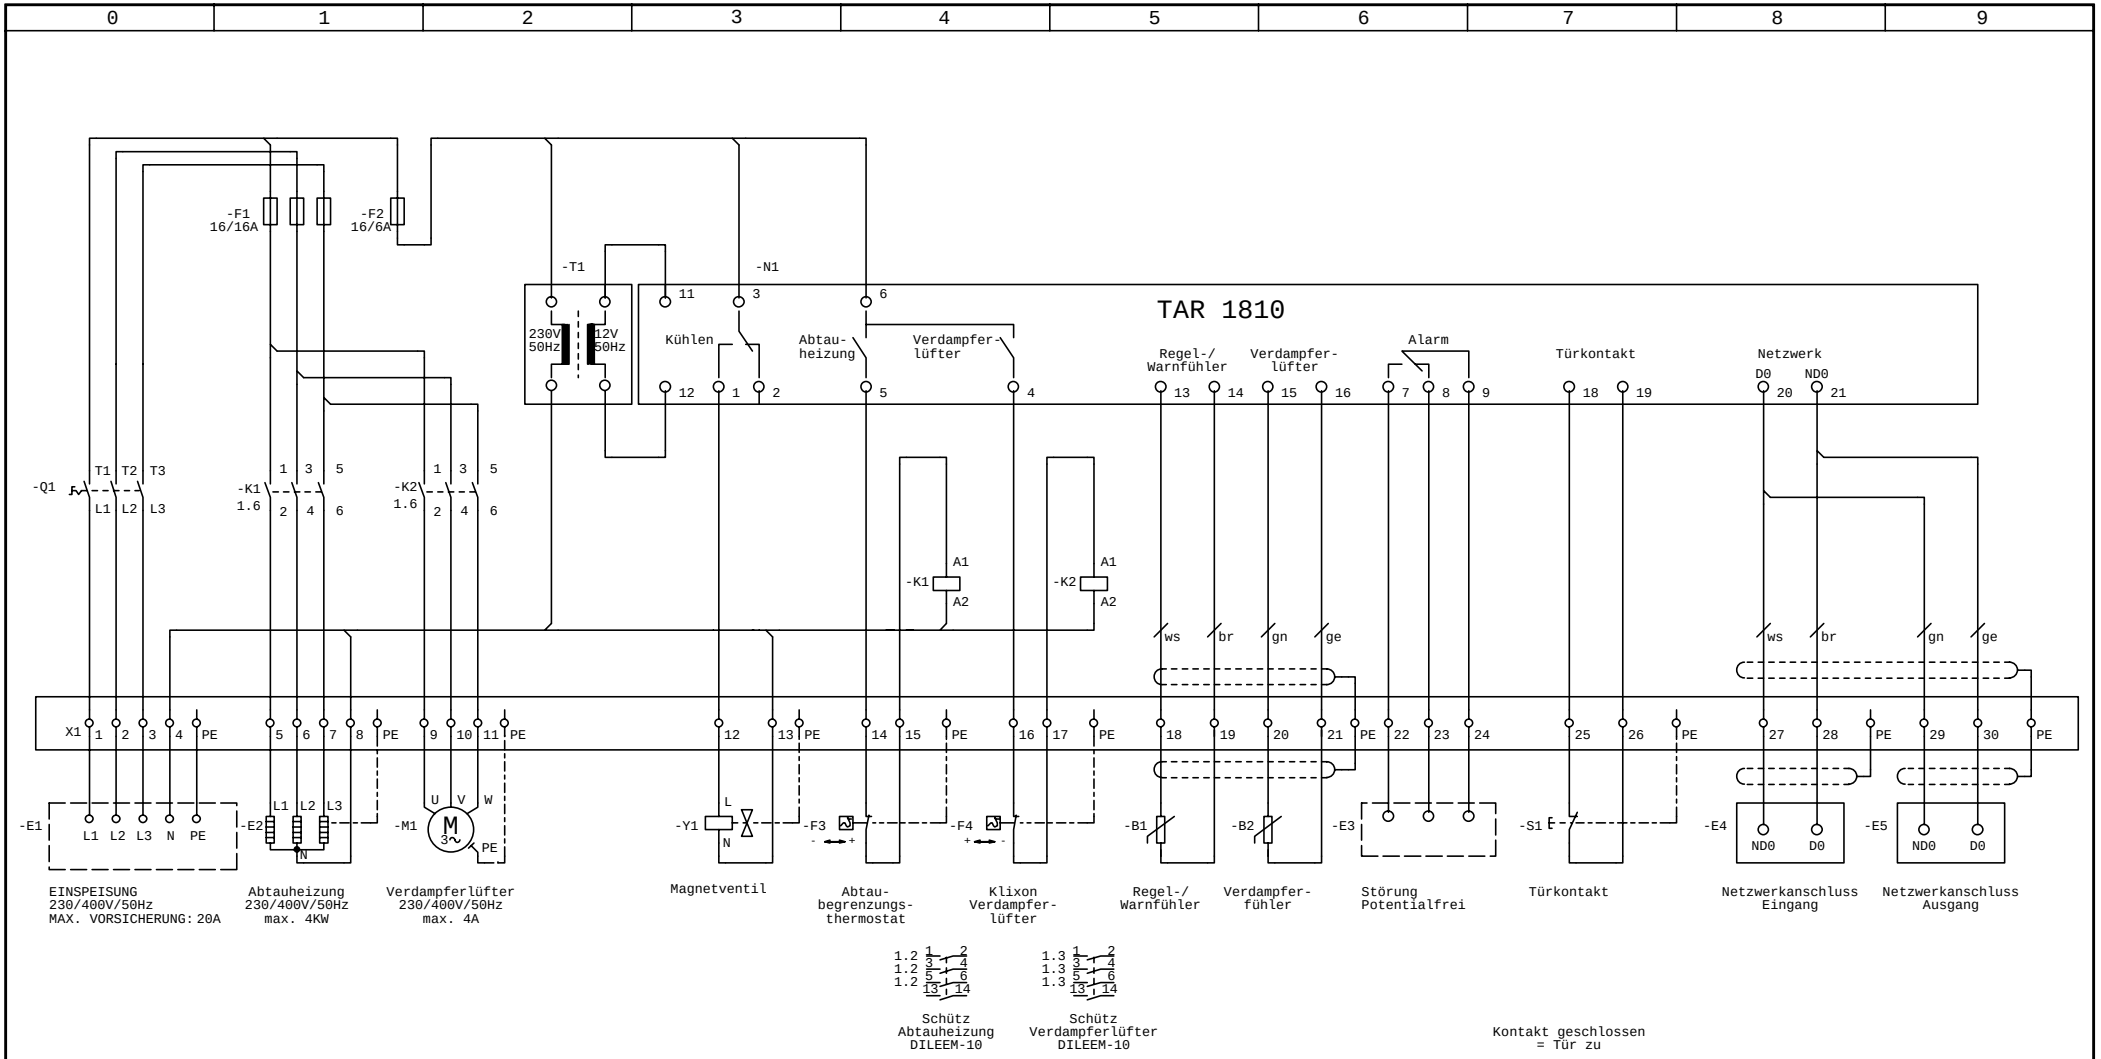

Anwendung:

Kühlräume und Kühlanlagen mit Wechselstromkomponenten
Abtauheizung: bis max. 4KW
Verdampferlüfter: bis max. 4A

Bei Einsatz für Tiefkühlanlagen:

P10 = 2 Tiefkühlen
Magnetventil von Anschluß 1 auf Anschluß 2 klemmen

Parameterliste:

P30 = 0 Alarmkontakt aktiv
P31 = Verzögerungszeit Alarmkontakt
P34 = 1 Türkontakt
Ventilator sofort aus, Kühlung aus nach 3 Minuten
Alarmverzögerung nach P35
P35 = Verzögerungszeit Alarm Türkontakt
P47 = 4 9600 Baud
Bei Betrieb im Netzwerk ist die Übertragungs-
geschwindigkeit des langsamsten Gerätes einzustellen
P48 = Geräteadresse im Netzwerk
0-78 wählbar
Bei Vergabe auf eventl. Doppelbelegung achten

				Datum	18.06.04			3E-GmbH Bad Berka Kellnersbergstr. 4 99438 Bad Berka Tel.: (036458) 348-0 Fax : (036458) 348-5	BTKR 08	=	
				Bearb.	Stotz					+	
				Gepr.							Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f	Ers.d	BTKR mit TAR 1810		von 1 Bl.